


選手導線

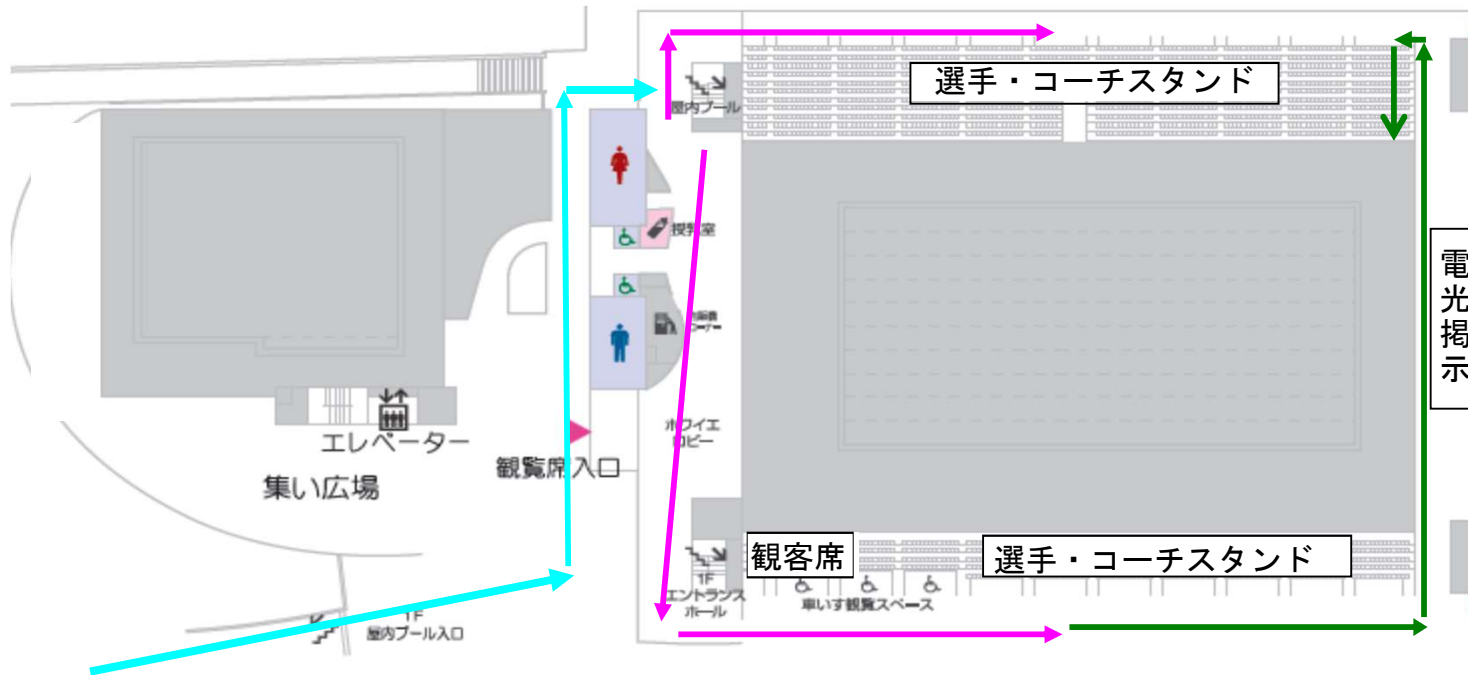

→ 館外導線
一番奥の入口から入場します。ADコントロールの都合上、この入り口以外からの出入りはできません。館内1Fのトレーニングジムや総合受付周辺も使用できません。

→ 館内導線
選手・コーチ控え場所に進む導線です。

→ 招集導線
招集所に行く為の導線です。

→ サブプール導線
サブプールに行く為の導線です。

→ 退場導線
1～5レーンは、1レーン側
6～10レーンは、10レーン側から退水する。
1～5レーンは、フェンスの後ろを
通って退場

→ フェンス

→ 観客席側スタンドの選手がプールサイドに降りる導線

